



**PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTAS
PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS**


UAB „Statybos projektų ekspertizės centras“
direktoriui Almantui Indriliūnui
Kęstučio g. 59/27, LT-08124 Vilnius


2015-01-13 Nr. 9.4-63 (9.6.)
I 2014-12-29 Nr. 2356

DĖL VIDAUS GAISRINIO VANDENTIEKIO ĮRENGIMO

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – departamentas) pagal kompetenciją išnagrinėjo Jūsų raštą dėl vidaus gaisrinio vandentiekio projektavimo automobilių saugyklose.

Statinių vidaus gaisrinio vandentiekio tinklų ir statinių projektavimo ir įrengimo taisyklių, patvirtintų departamento direktoriaus 2009 m. gegužės 22 d. įsakymu Nr. 1-168 (toliau – taisyklės), 23 punkte nurodyta, kad vidaus gaisrinio vandentiekio įrengimo būtinumas gyvenamosios ir negyvenamosios paskirties pastatuose nustatomas pagal 1 lentelę, o **garažų**, paslaugų, gamybos, sandėliavimo ir kitos paskirties pastatų ar patalpų – pagal 2 lentelę. 2 lentelės struktūra sudaryta taip, kad nustatant projektuojamos vidaus gaisrinio vandentiekio sistemos parametrus, būtina pasirinkti pastato ar patalpos kategoriją pagal gaisro ir sprogimo pavojų. Kaip Jūsų rašte paminėta, vadovaujantis Gaisrinės saugos pagrindinių reikalavimų, patvirtintų 2010 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. 1-338, 31 punktu, garažų paskirties pastatai nėra skirstomi į kategorijas pagal sprogimo ir gaisro pavojų, tačiau departamento nuomone, garažų paskirties pastatuose, vadovaujantis taisyklių 23 punkto ir 2 lentelės nuostatomis, būtina įrengti vidaus gaisrinio vandentiekio sistemą, o pastato ar patalpos kategorija pagal sprogimo ir gaisro pavojų garažų pastatui ar patalpai šiuo atveju turi būti nustatoma pagal Gaisrinės saugos pagrindinių reikalavimų 1 priedą.

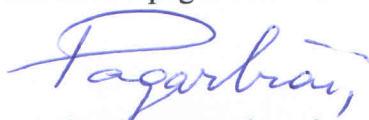
Direktoriaus pavaduotojas

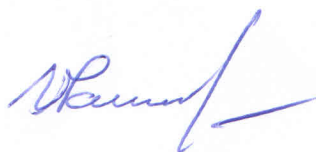

Vytas Kaziliūnas

Aurimas Gudžiauskas, tel. (8 5) 271 6887, el. p. aurimas.gudziauskas@vpgt.lt